



G PRONA MİNİ KILAVUZU

G PRONA MINI INSTALLATION GUIDE



Risk Grubu 2

DİKKAT. Bu ürün optik olarak zararlı ışımı yapar. Çalışan ışık kaynağına doğrudan bakmayın. Göz için zararlı olabilir. Ürün EN 62471 uyarınca test edilmiştir.

Risk Group 2



CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye

Product tested against EN62741

Armatür 5,5 m'den daha yakın bir mesafeden armatür içine uzun süreli doğrudan bakmanın beklenmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.

Eth_r = 745 lx

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 5,5 m is not expected. Eth_r = 745 lx

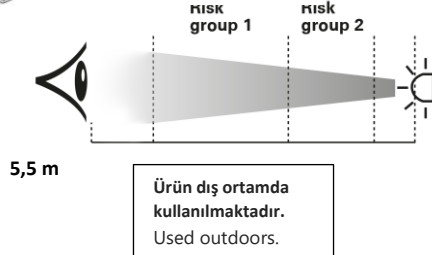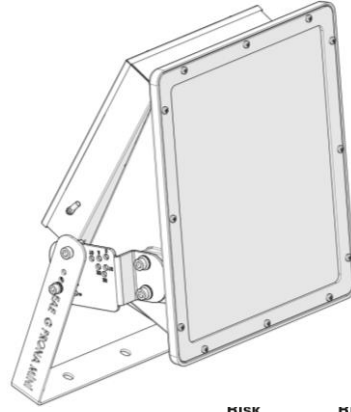

Güvenlik Ekipmanı
Security Equipment





Montaj Ekipmanı
Assembly Equipment




Ağır hizmet armatürü olarak kullanılır yada kullanılabilir. Can be used or used as a Rough Service Luminaires

En büyük korunmuş alan = 0,156706m²
Maximum protected area = 0,156706m²


Küçük parçalara ayrılan camlar. Glass cut into small pieces
Koruma metodu Madde 5.6.8.1 / 5.6.8.1 Protection by the use of glass that fractures into small pieces

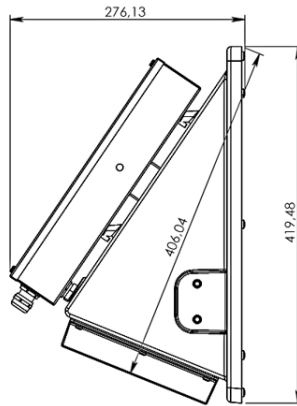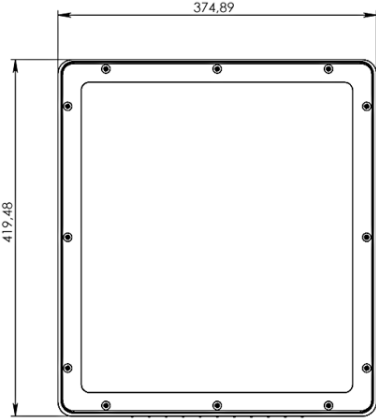

ÜRÜN AĞIRLIĞI 11,8 KG

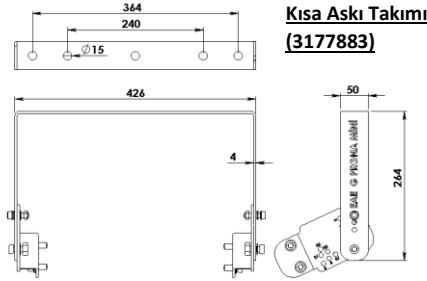

Kısa Askı Takımı (3177883)

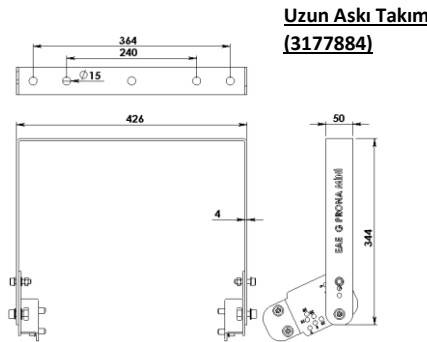

Uzun Askı Takımı (3177884)



Zorunlu Montaj Deliği (240/ 364 mm) / Mandatory Mounting Hole (240+364 mm)



AYDINLATMA

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.



This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.



Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock




Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır. The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light

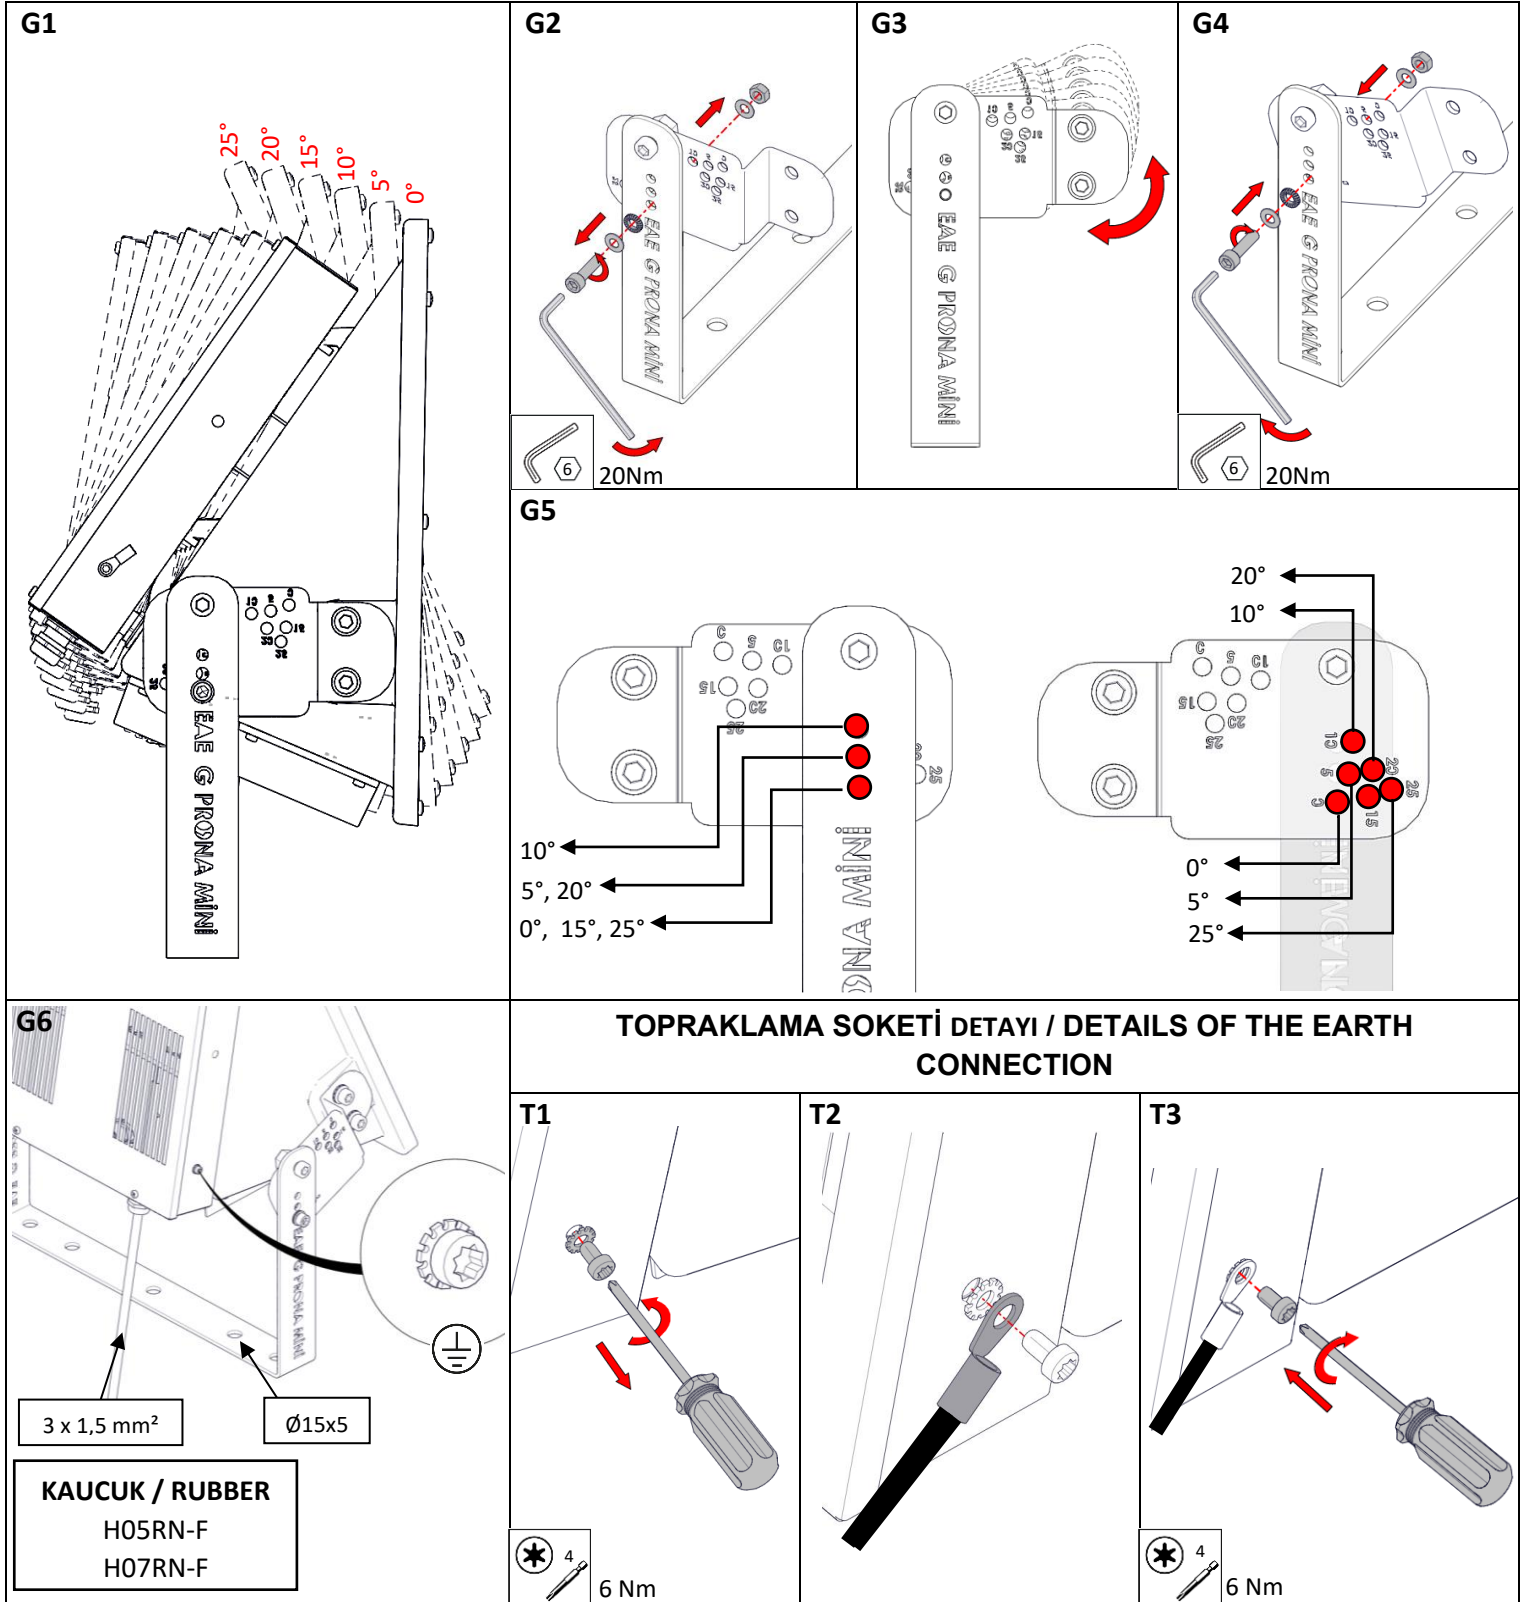


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İktisallı OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light

DİREK MONTAJ ÖRNEĞİ / EXAMPLE OF MOUNTING POLE

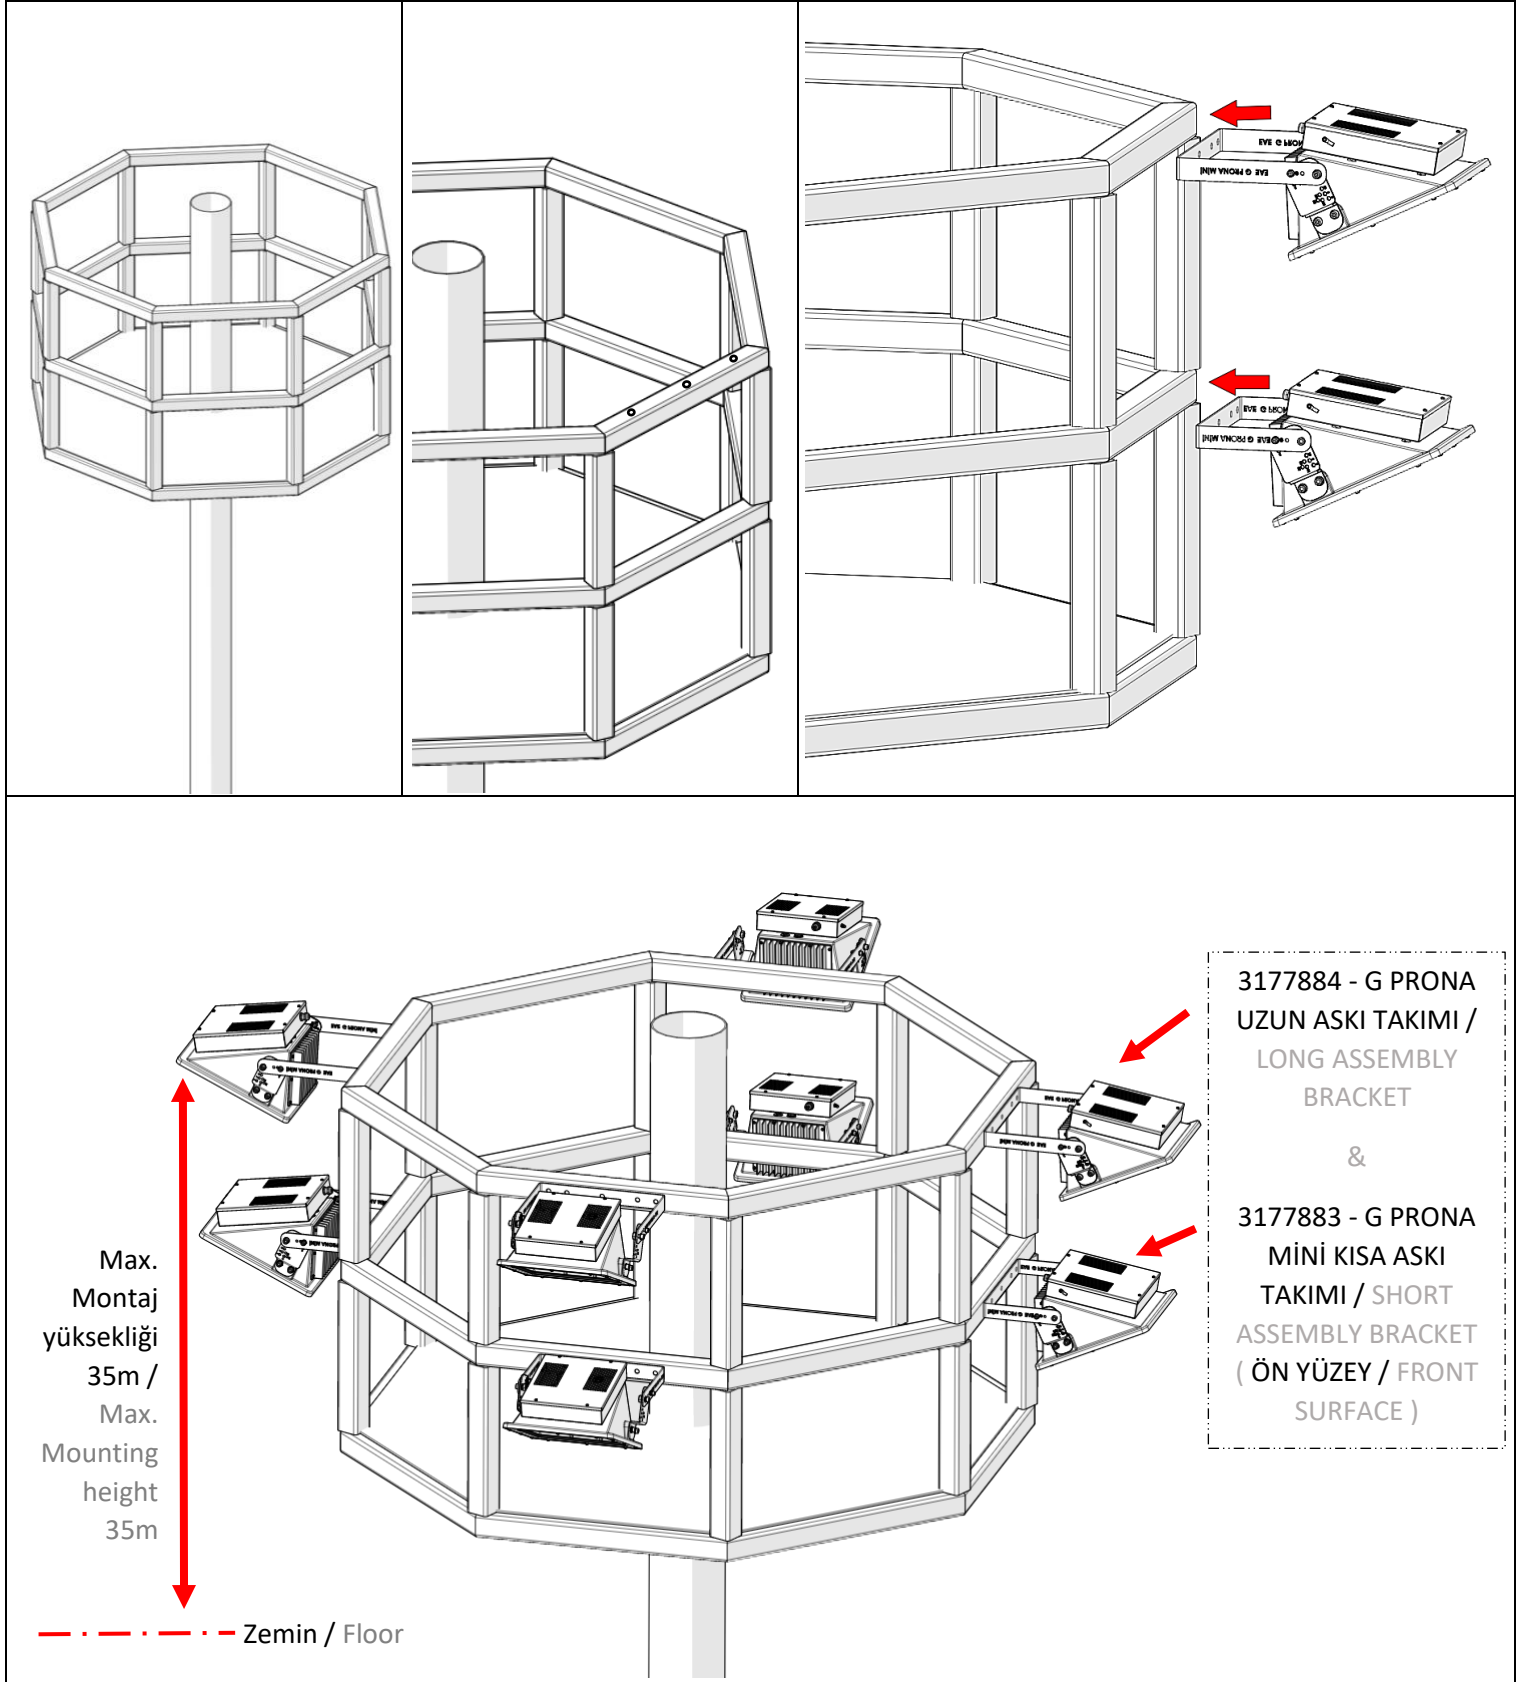

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com