


Emergency Lighting RIGNA Instruction Manual Recessed Mounted Emergency Luminaire

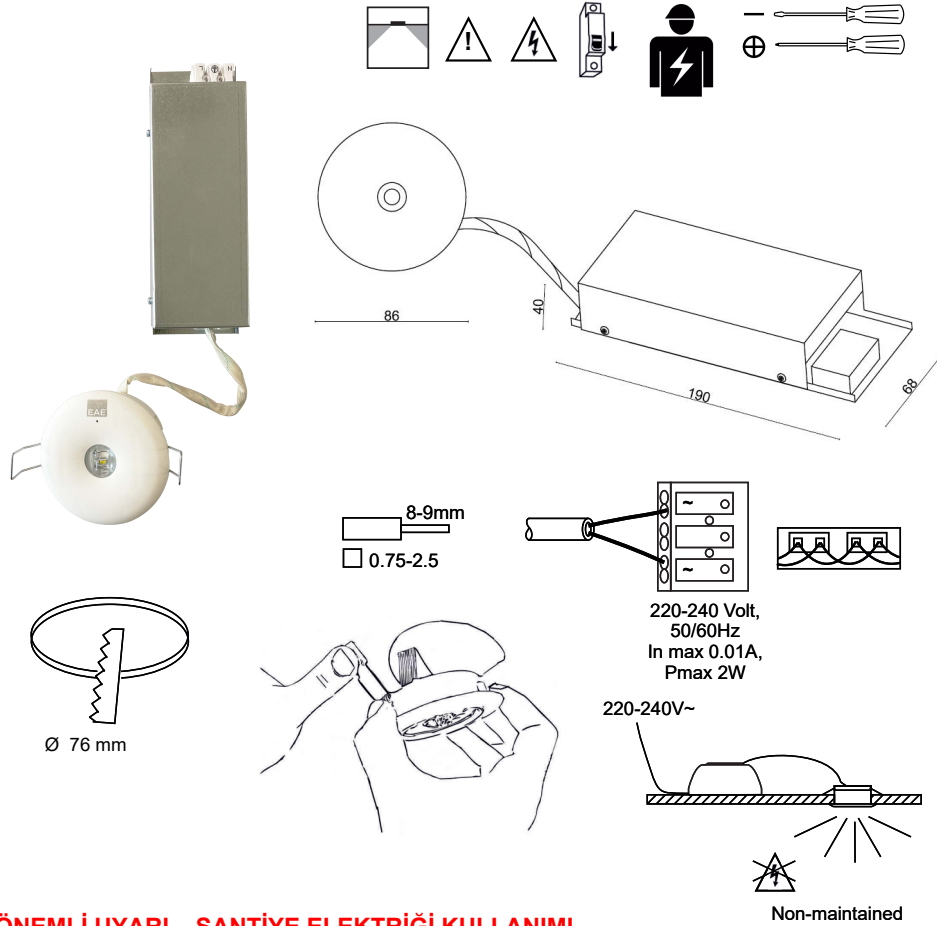

ÖNEMLİ UYARI – ŞANTIYE ELEKTRİĞİ KULLANIMI


-Ürünlerimizi şantiye elektriğinde (geçici enerji beslemeleri, jeneratör çıkışları veya dengesiz gerilim kaynakları) çalıştırmayınız.
-Ürünlerin sağlıklı çalışabilmesi için yalnızca güvenilir ve sabit gerilimli şehir şebekesi elektriğinde (230V AC $\pm$ 10%, 50Hz) devreye alınması gerekmektedir.

IMPORTANT NOTICE - USE OF SITE ELECTRICITY

Do not operate our products on site electricity (temporary power supplies, generator outputs or unstable voltage sources).

In order for the products to operate properly, they must only be switched on at reliable and constant voltage city mains electricity (230V AC $\pm$ 10%, 50Hz).

Emergency Lighting RIGNA Instruction Manual Recessed Mounted Emergency Luminaire

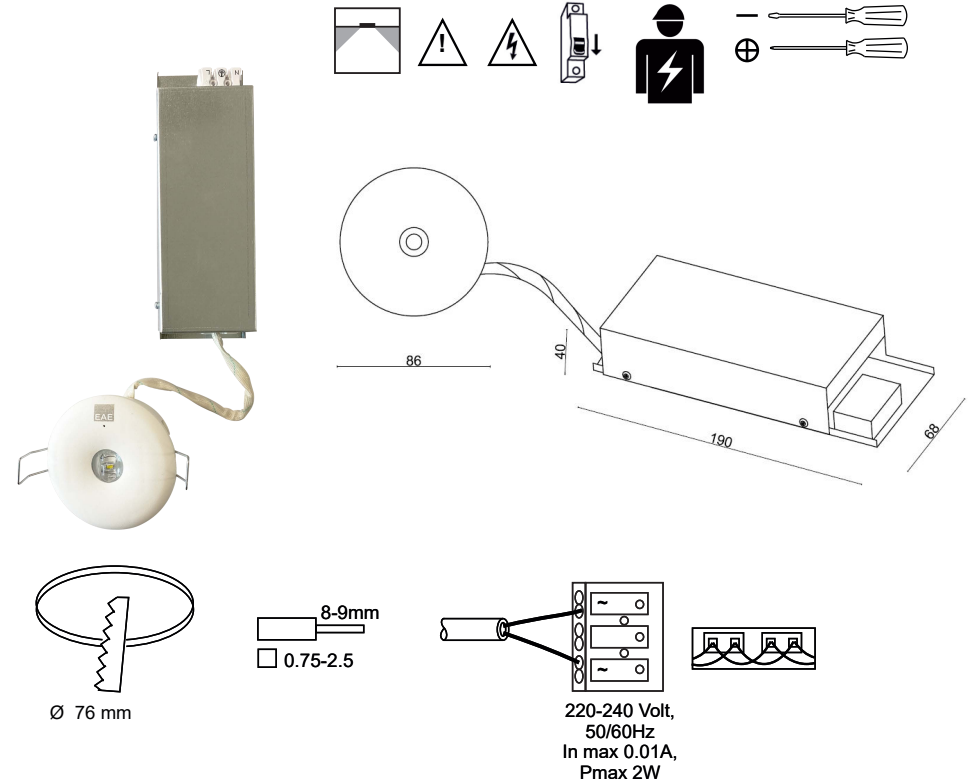

- Cihaz iki kere 48 saat şarj ve deşarj olması gereklidir. Üçüncü 48 saat şarj sonucunda 3 saat çalışacaktır.
- The device must be charged and discharged twice for 48 hours. It will work for 3 hours after the third 48 hours of charging.
- Il dispositivo deve essere caricato e scaricato due volte per 48 ore. Funzionerà per 3 ore dopo le terze 48 ore di ricarica.

*Technical Values May Vary +/- 10% Depending on Operating Conditions.