




M LINE MONTAJ KILAVUZU

M LINE INSTALLATION GUIDE


EAE

AYDINLATMA

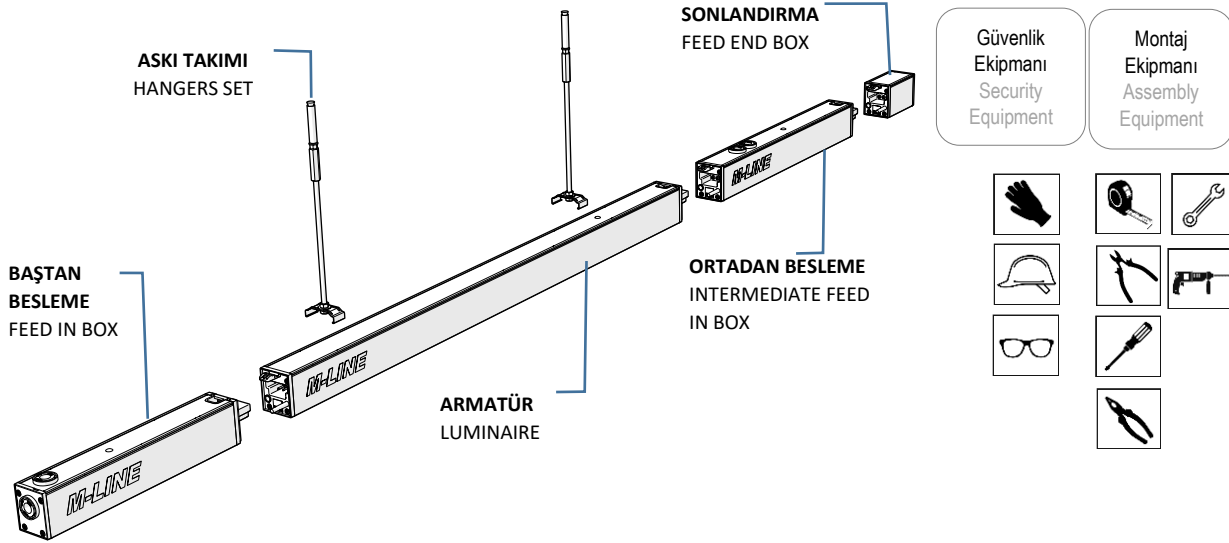


Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.

This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and the light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.




ARMATÜR / LUMINAIRE

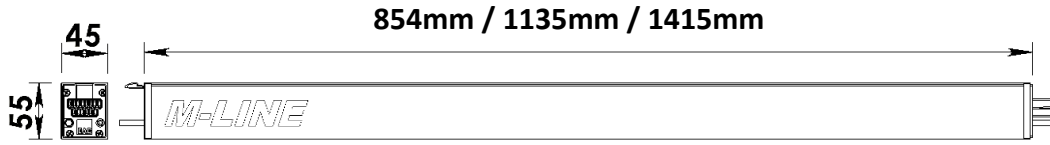


Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock




TEKLI ARMATÜR / SINGLE LUMINAIRE

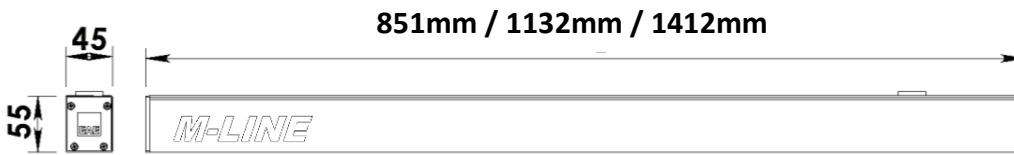


Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions





BAŞTAN BESLEME FEED IN BOX

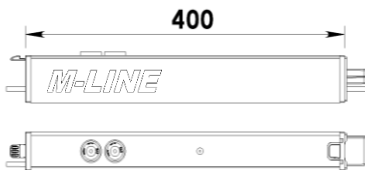

ORTADAN BESLEME INTERMEDIATE FEED IN BOX

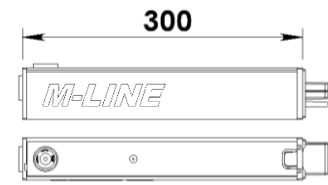

SONLANDIRMA FEED END BOX



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.


İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Beşikşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light

ASKI TAKIMLARI / HANGERS SETS

Kablo Tavası İçin Çelik Telli Askı Takımı For Cable Tray Steel Wire Hanger Set	Betonarme Tavan İçin Çelik Telli Askı Takımı For Concrete Ceiling Steel Wire Hanger Set	KabloTavası İçin Tij Askı Takımı For CableTray Threaded Rod Hanger	Betonarme Tavan İçin Tij Askı Takımı For Concrete Ceiling Threaded Rod Hanger Set	KabloTavası Askı Takımı CableTray Rod Hanger Set	Betonarme Tavan Askı Takımı Concrete Ceiling Hanger Set


Kablo Tavası İçin Çelik Telli Askı Takımı / For Cable Tray Steel Wire Hanger Set

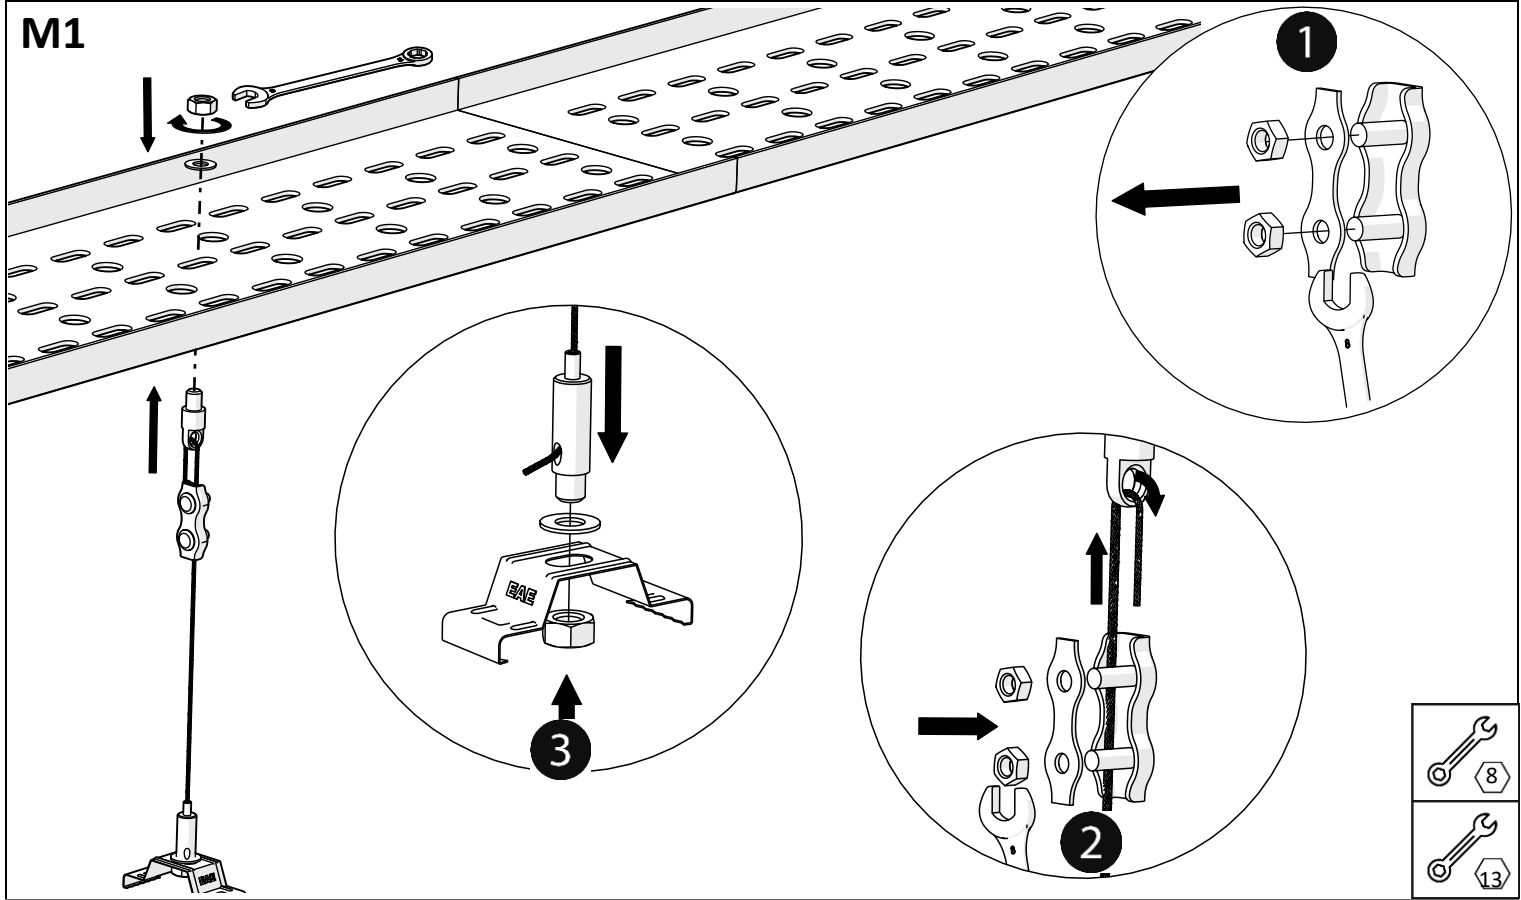


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

Betonarme Tavan Çelik Telli Askı Takımı / Concrete Ceiling Steel Wire Hanger Set

M2

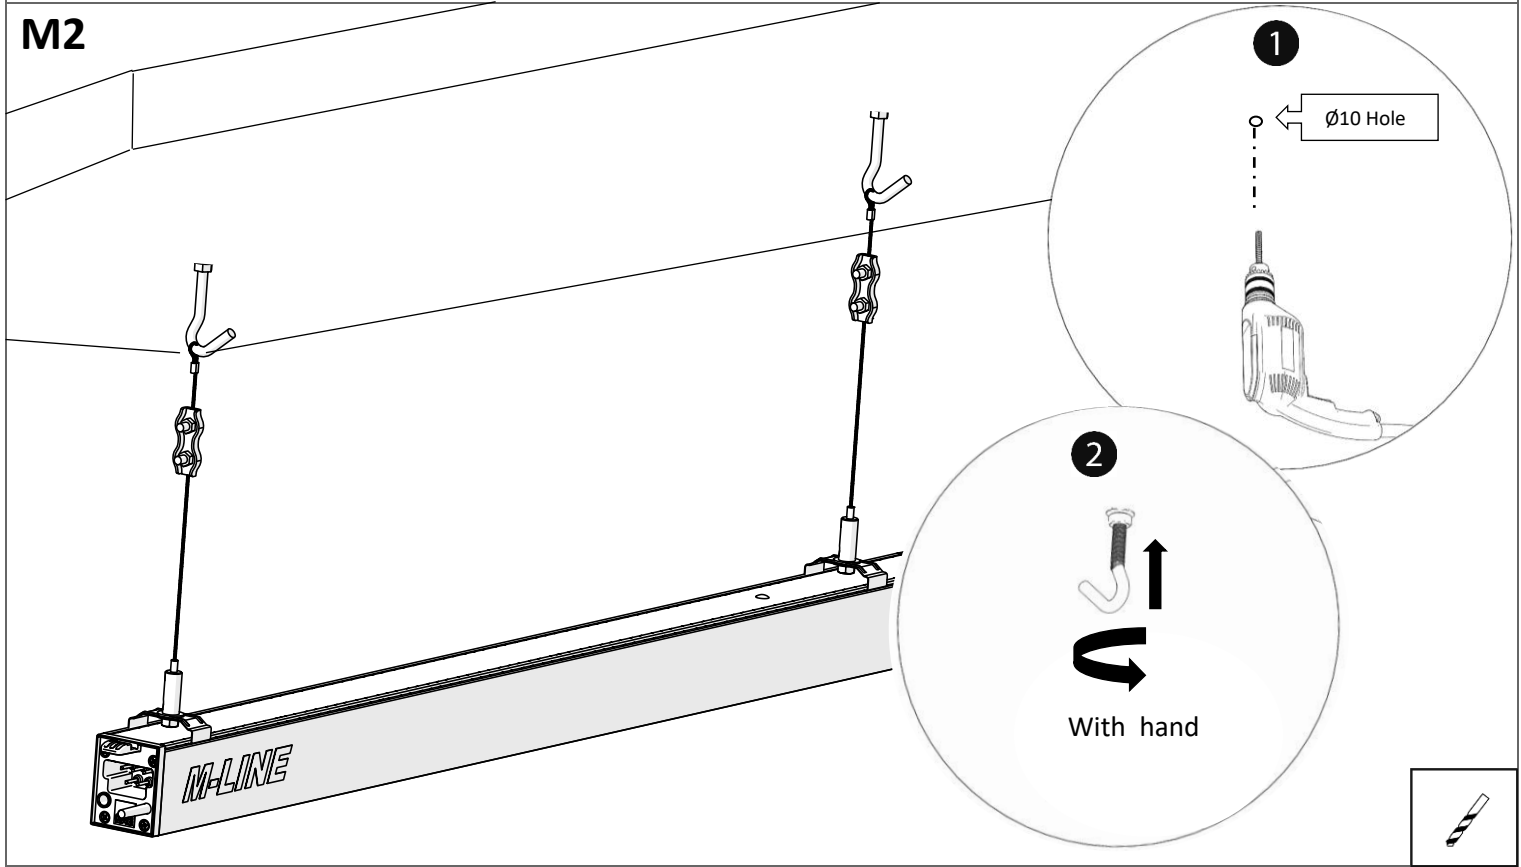

M3

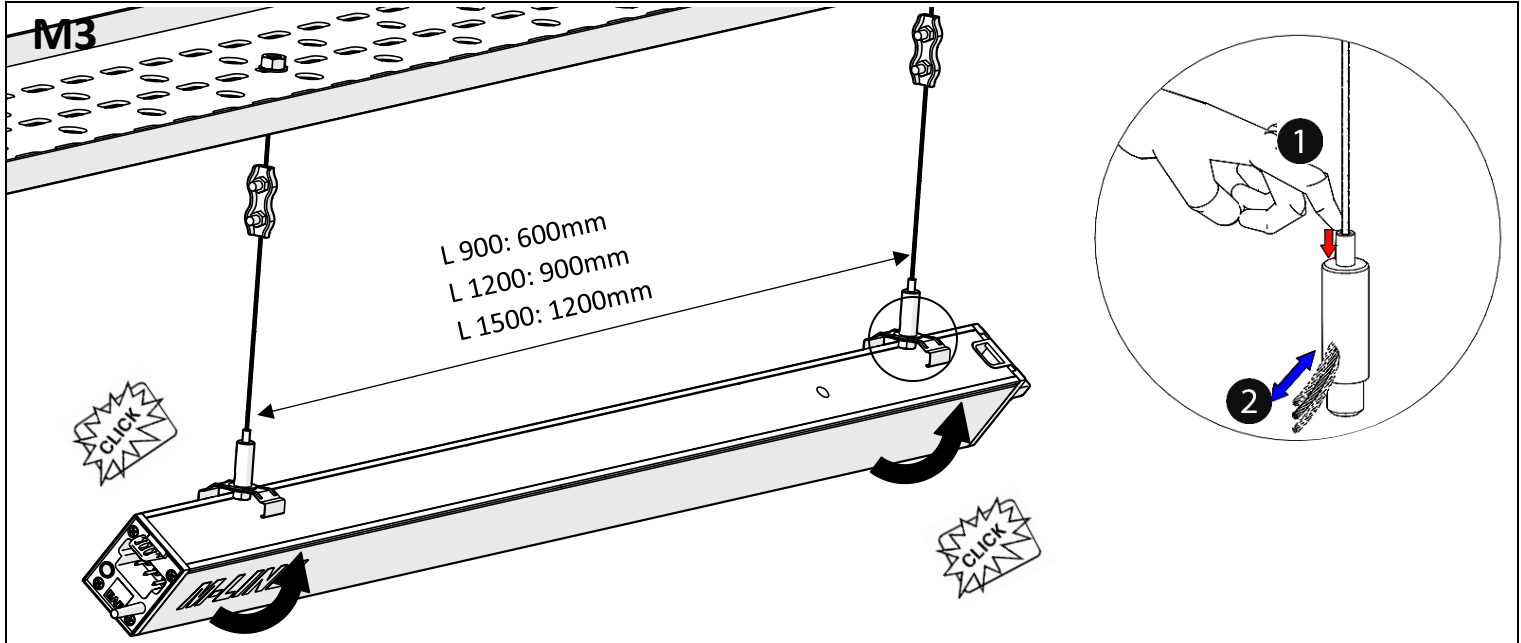

1x ürüne min. 2 adet askı olması gerekmektedir. The one suspension parts must be use for 1x product





Tekli ürün için minimum 2 adet sarkıt parçası kullanılmalıdır. Minimum two suspension parts must be use for all single product.

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light

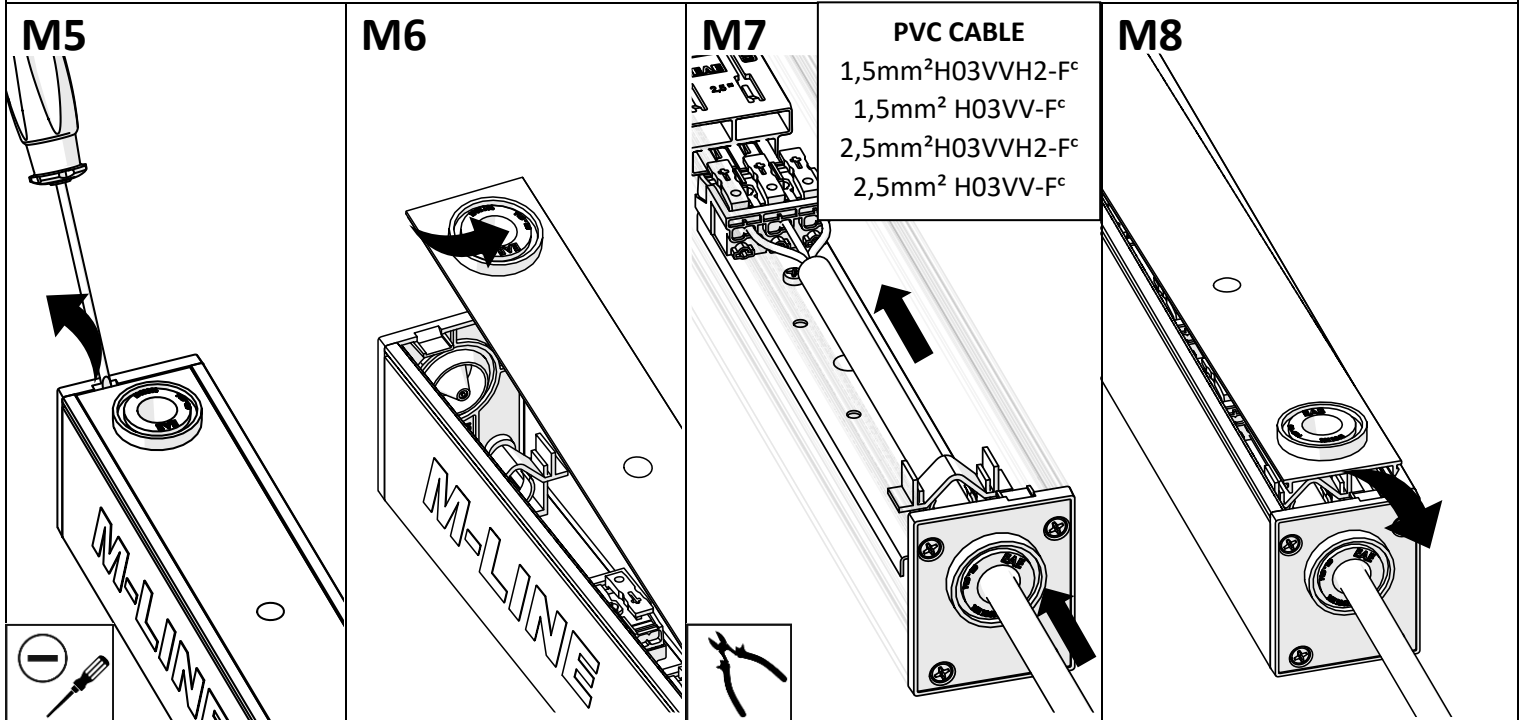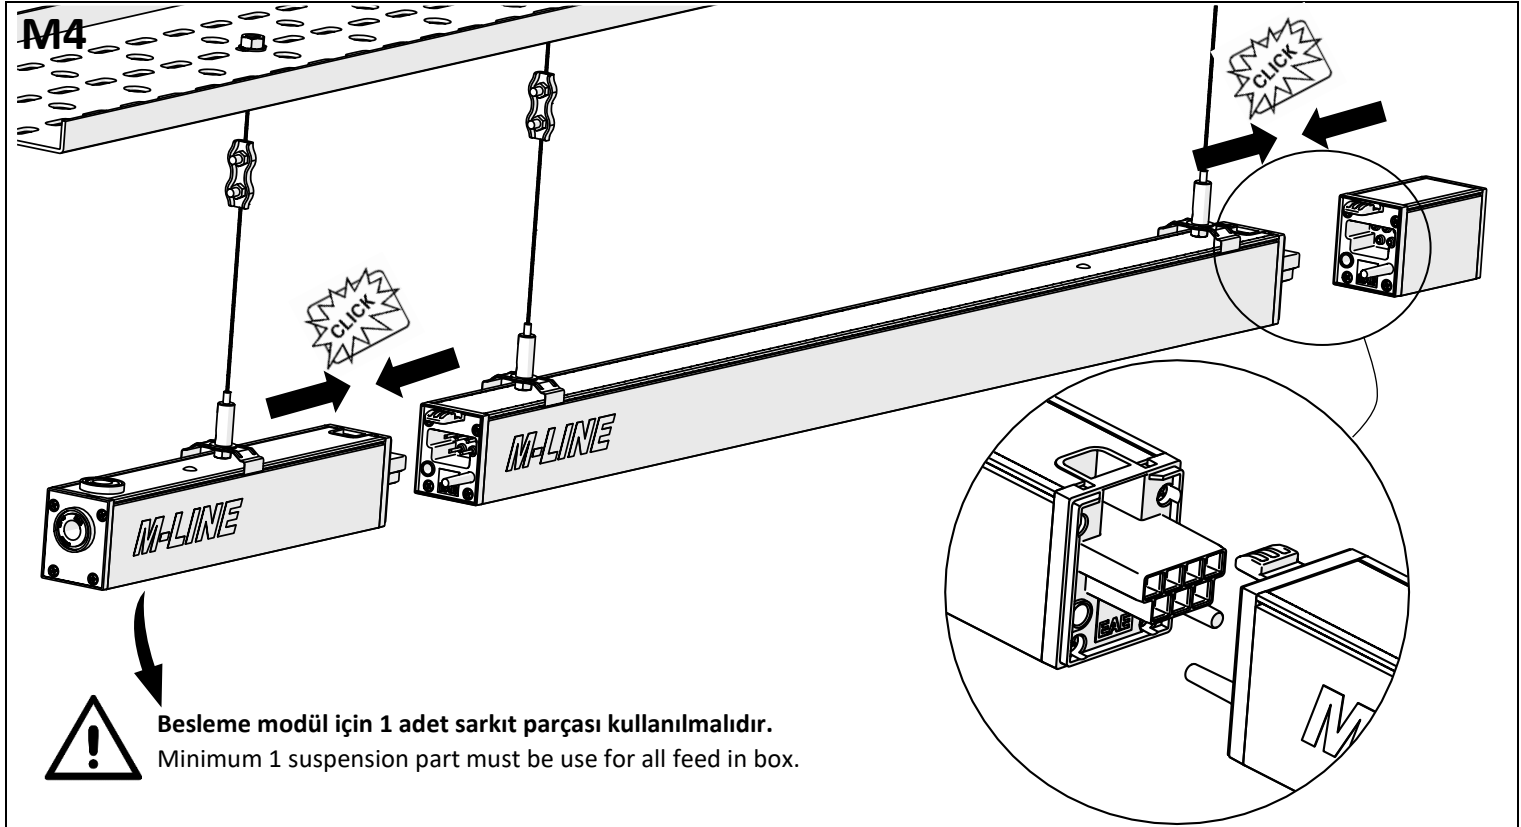


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.


İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light

SENSÖR MODÜL / SENSOR MODULE

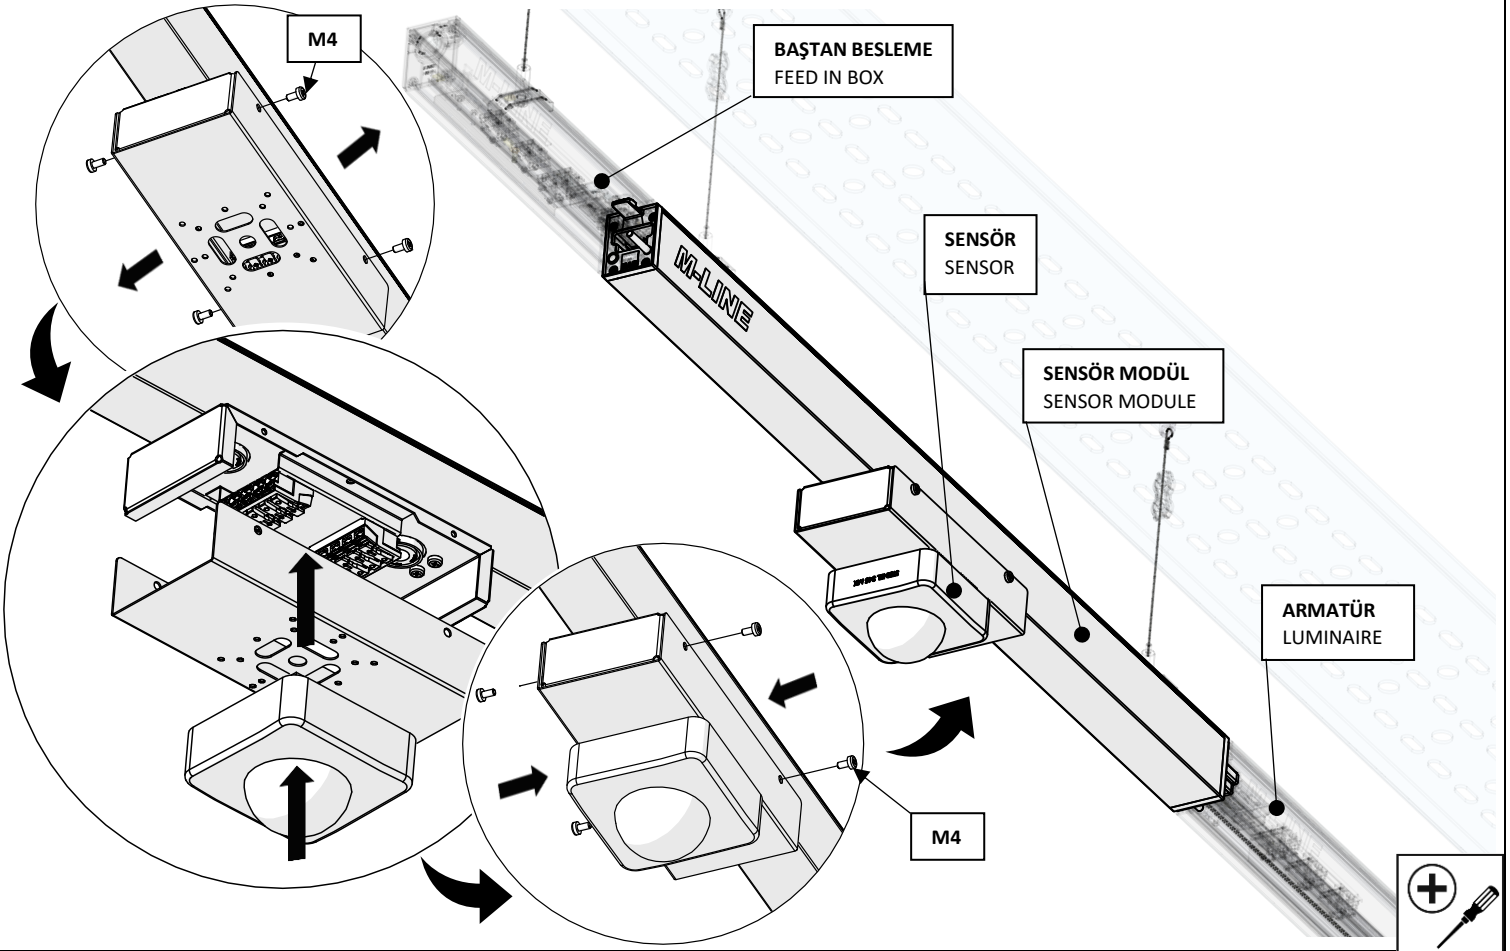


SENSÖR ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI / SENSOR ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM

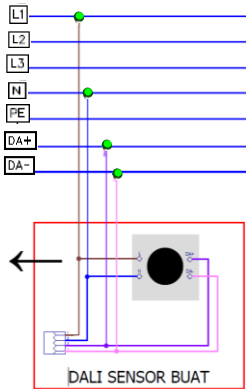

SENSOR HANGI FAZDAKİ ARMATÜRLERİ
KONTROL EDECEKSE İLGİLİ FAZDAN
ENERJİLENDİRİLMESİ ÖNERİLİR

L1 (KLEMENS 1.SOKET)
L2 (KLEMENS 2.SOKET)
L3 (KLEMENS 3.SOKET)

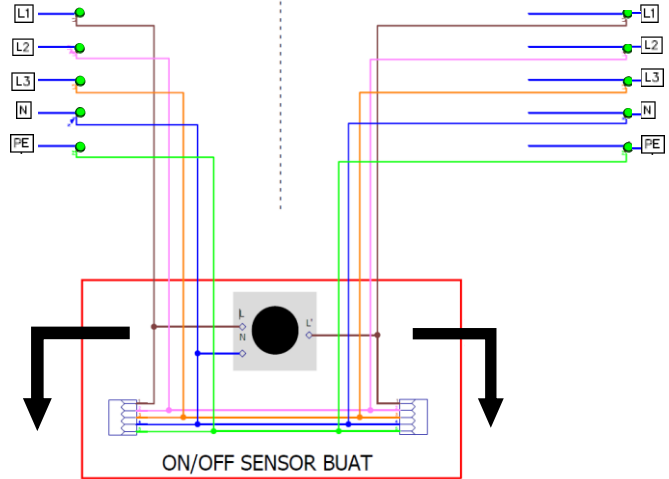

SENSOR HANGİ FAZİ ANAHTARLAYACAK
İSE SENSÖRE O FAZDAN BAĞLANTI
YAPILMALI VE BARA HATTINA
ÇIKIŞ KLEMENSİNDEN
BU FAZ VERİLMELİDİR

L1 (KLEMENS 1.SOKET)
L2 (KLEMENS 2.SOKET)
L3 (KLEMENS 3.SOKET)

L1 FAZİ ANAHTARLANMASI GEREKTİĞİ İÇİN
L' BARA ÜZERİNDE L1 KARSILIGINA
VERİLMİSTİR.

L1-L' (KLEMENS 1.SOKET)
L2-L' (KLEMENS 2.SOKET)
L3-L' (KLEMENS 3.SOKET)

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.