




BLOOM V5 MONTAJ KILAVUZU

BLOOM V5 INSTALLATION GUIDE

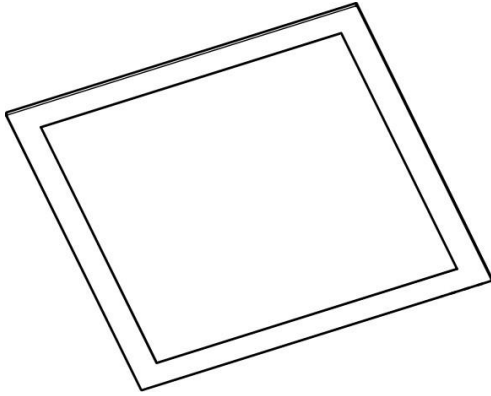

Güvenlik
Ekipmanı
Security
Equipment



Montaj
Ekipmanı
Assembly
Equipment




220V
240V

50Hz
60Hz

IP
20



IEC
EN60598

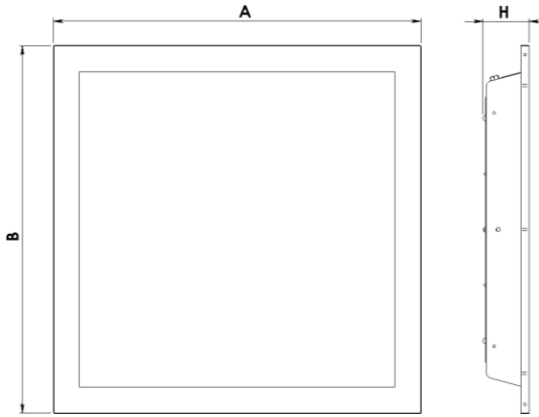



Açıklamalar /instructions

BLOOM V5	Alçıpan-Taşyünü 60X60
BLOOM V5	Alçıpan-Taşyünü 30X30
BLOOM V5	Clipin 60X60
BLOOM V5	Clipin 30X30


Tavan Kesim Ölçüsü /ceiling cut-size (mm) AxB

575X575
275X275
575X575
275X275

KABLO BAĞLANTISI / CABLE CONNECTION

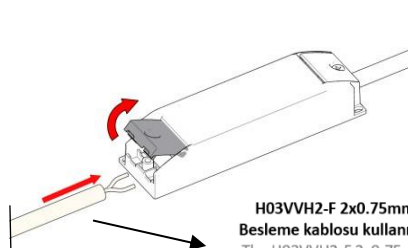

H03VVH2-F 2x0.75mm² PVC
Besleme kablosu kullanılmalıdır.
The H03VVH2-F 2x0.75mm² PVC
supply cable must be used.

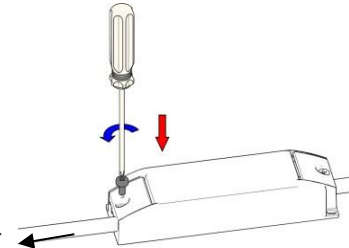




AYDINLATMA

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.

This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.



Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitheli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TÜRKİYE Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com




A: ALÇIPAN TAVAN / DRYWALL


A1

Tavan Kesim Ölçüsü /ceiling cut-size (mm) AxB
575X575
275X275


A2

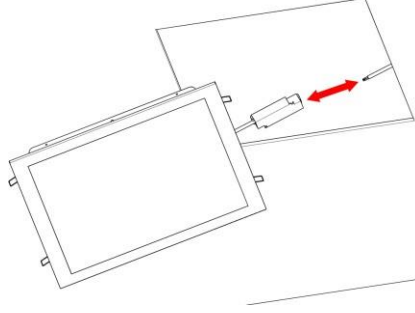


A3

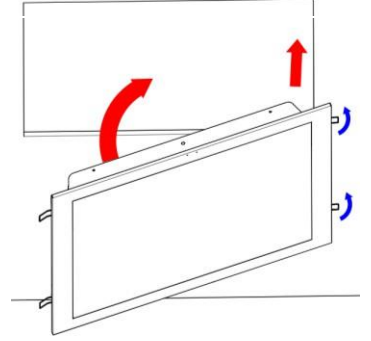


A4

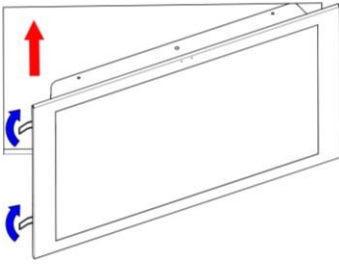

A5

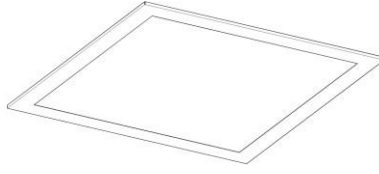


A6

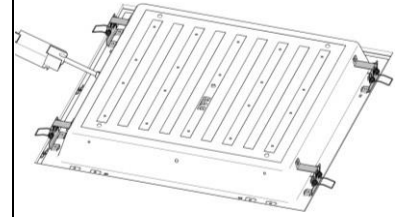


T: TAŞYÜNÜ TAVAN / ROCKWOOL


T1

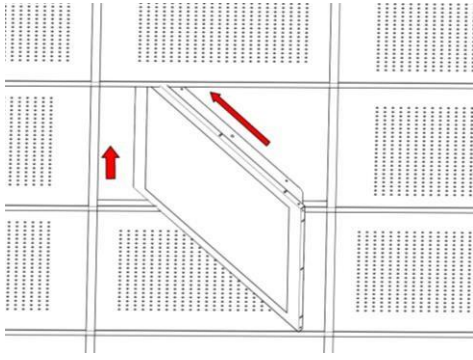

T2

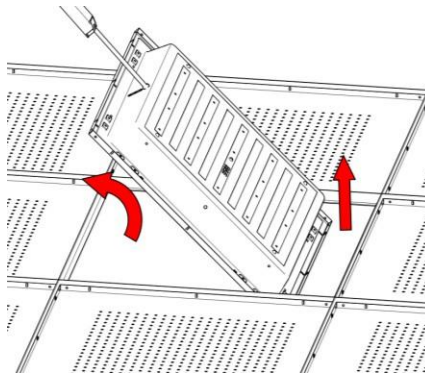


T3

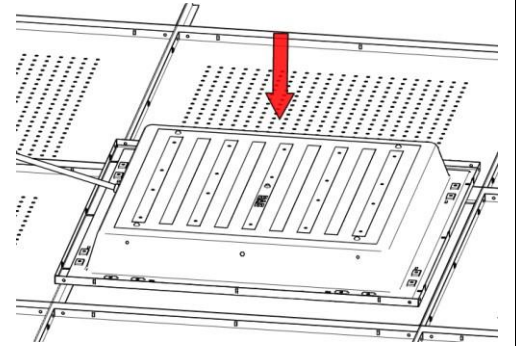


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

C: CLIPIN TAVAN / CLIPIN

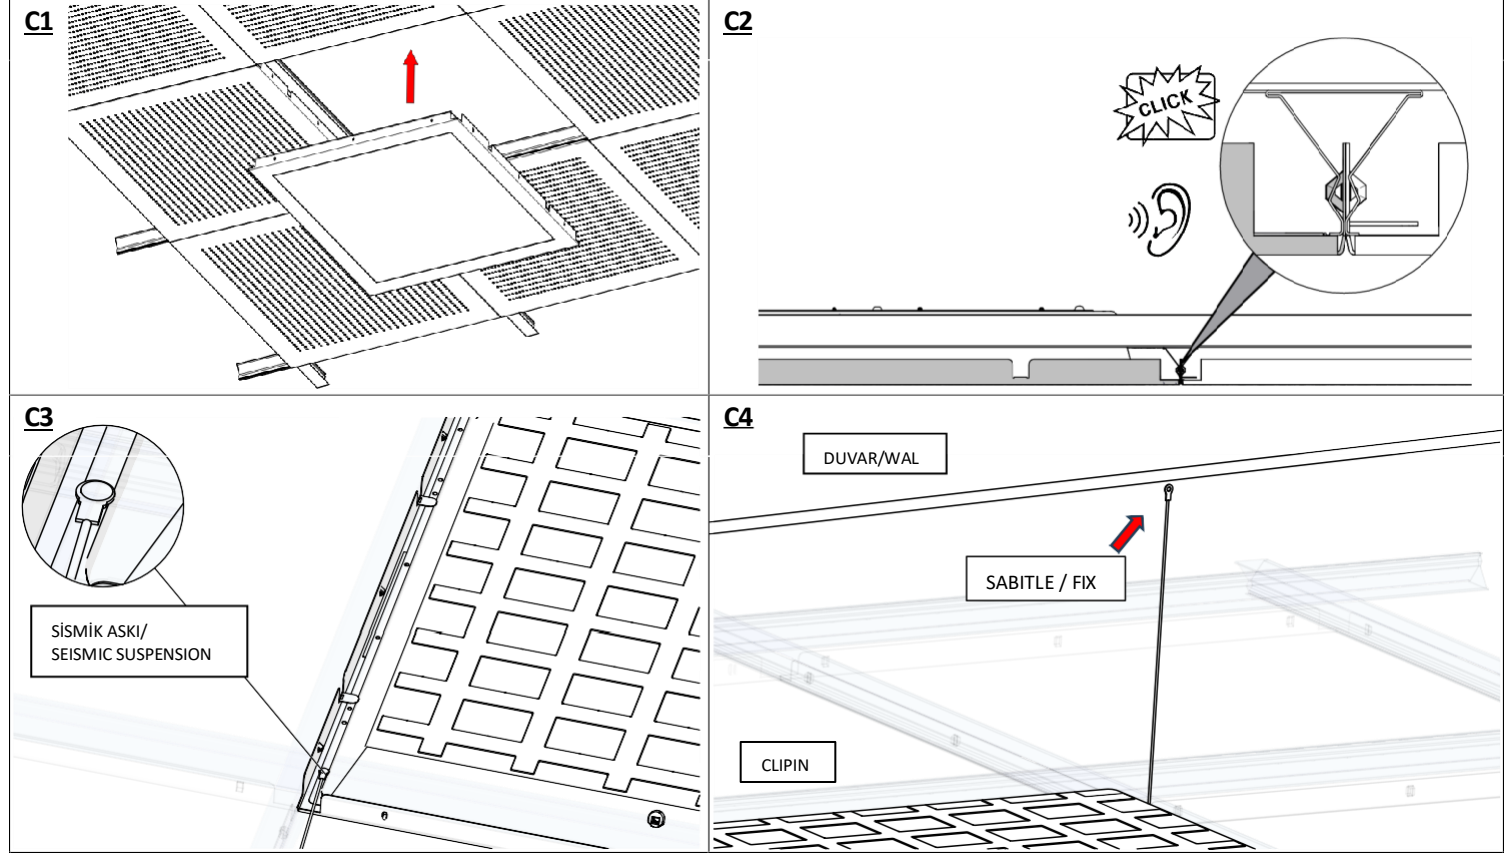

KABLO BAĞLANTISI / CABLE CONNECTION

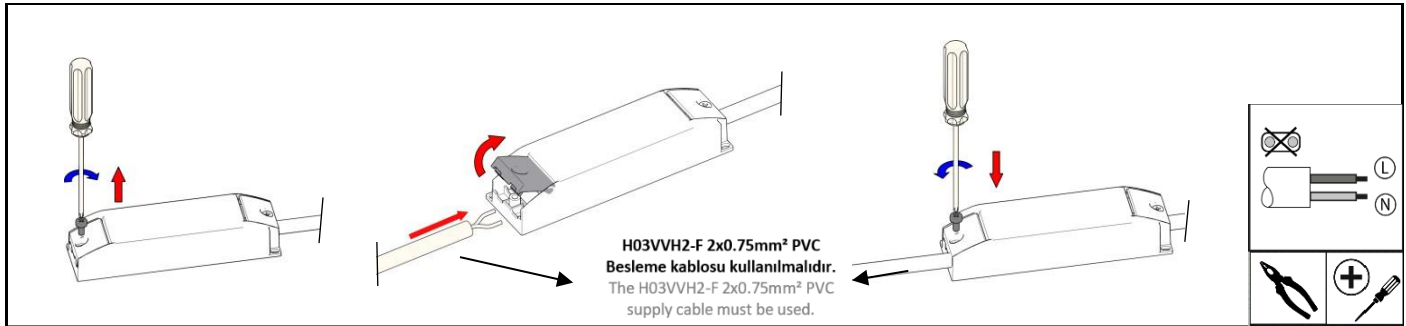

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basakşehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light