



# MAGNETIC 345 LN RAY SPOT MONTAJ KILAVUZU

## MAGNETIC 345 LN TRACK SPOT INSTALLATION GUIDE

# EAE


### AYDINLATMA

Bu armatür ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.



This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.



Dikkat, elektrik çarpması riski  
Caution, risk of electric shock




Kablo Kesim Boyları  
Cable Cutting Dimensions



# MAGNETIC 345 LN RAY SPOT MONTAJ KILAVUZU

## MAGNETIC 345 LN TRACK SPOT INSTALLATION GUIDE

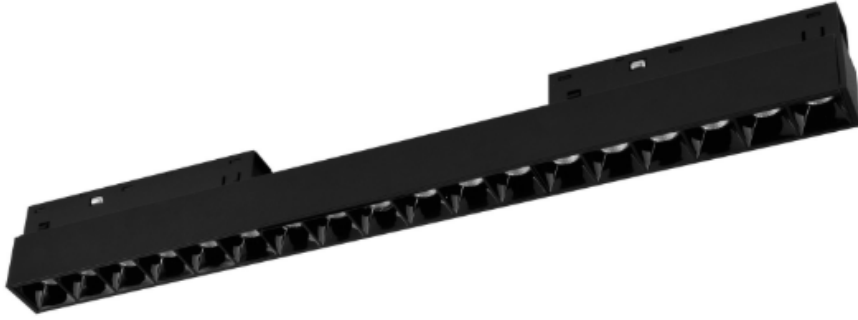

Güvenlik  
Ekipmanı  
Security  
Equipment



Montaj  
Ekipmanı  
Assembly  
Equipment



Güç Kaynağı  
Power Supply


max 10mt



Not: Magnet ray hattı tek bir güç kaynağından maksimum 10 metre beslenmelidir.

Note : Maximum 10 meters of magnetic track can be powered by a single power supply.



Nota: Un massimo di 10 metri di binario magnetico può essere alimentato da un singolo alimentatore.

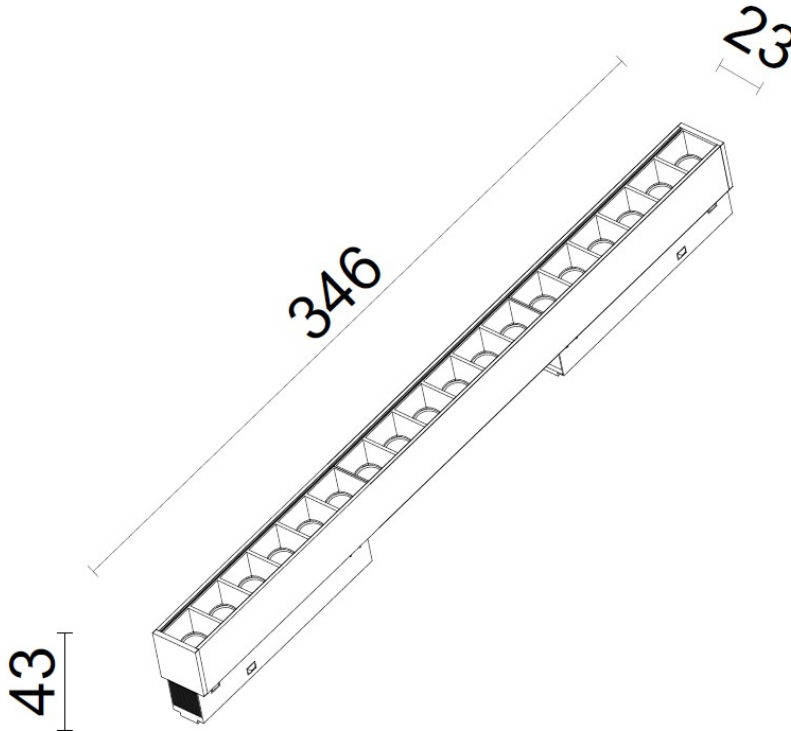

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.  
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400  
www.eaelighting.com


engineering the light

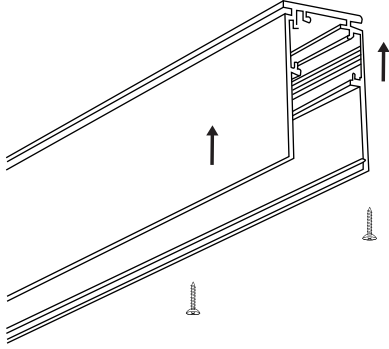

**2.**

Manyetik rayı tavana vidalayarak sabitleyin ve elektrik bağlantısını yapın.


Fix the magnetic track to the ceiling with screws and connect the power.

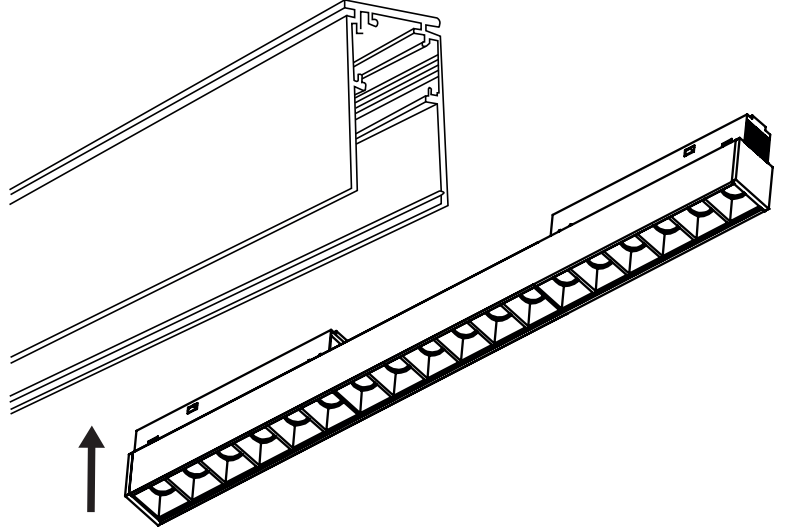

**3.**

Armatürü rayın içine doğru dikey şekilde itin.


Push the armature vertically into the track.

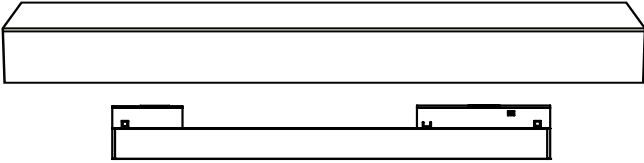

**4.**

Armatür gövdesinin raya tam oturduğundan ve kilitlendiğinden emin olun.

Ensure the armature body is fully seated and locked into the track.



**5.**

Sigortayı açın ve armatürün çalışmasını kontrol edin.

Turn the power on and check if the armature is working correctly.



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.  
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400  
[www.eaelighting.com](http://www.eaelighting.com)

**engineering the light**