



APRON MONTAJ KILAVUZU

APRON INSTALLATION GUIDE



Risk Grubu 2

DİKKAT. Bu ürün optik olarak zararlı ışımaya yapar. Çalışan ışık kaynağına doğrudan bakmayın. Göz için zararlı olabilir. Ürün EN 62471 uyarınca test edilmiştir.


Risk Group 2

CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye

Product tested against EN62741

Armatür X m'den daha yakın bir mesafeden armatür içine uzun süreli doğrudan bakmanın beklenmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than X m is not expected.

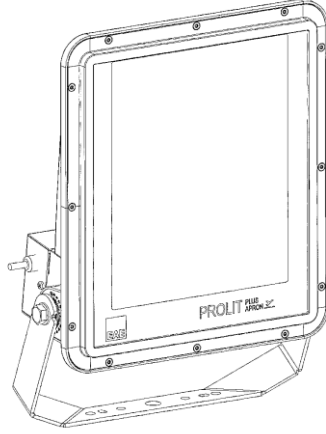

Güvenlik
Ekipmanı
Security
Equipment



Montaj
Ekipmanı
Assembly
Equipment







Küçük parçalara ayrılan camlar. Glass cut into small pieces
Koruma metodu Madde 5.6.8.1 / 5.6.8.1 Protection by the use of glass that fractures into small pieces

Ağır hizmet armatürü olarak kullanılır yada kullanılabilir. Can be used or used as a Rough Service Luminaires

Ürün dış ortamda kullanılmaktadır. Used outdoors.

En büyük korunmuş alan=0,0768 m²
Maximum protected area= 0,0768 m²

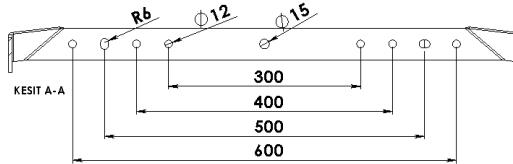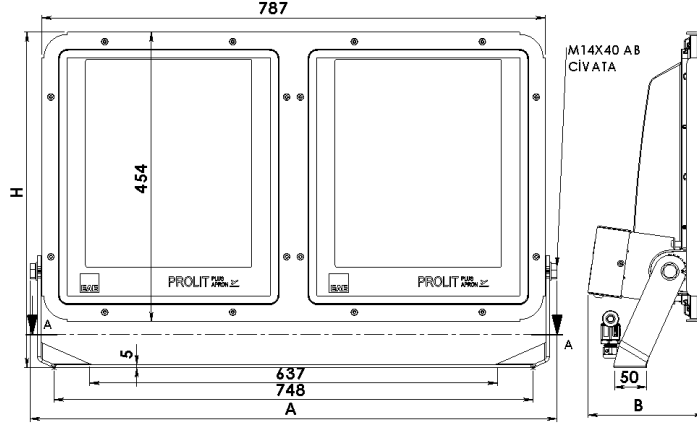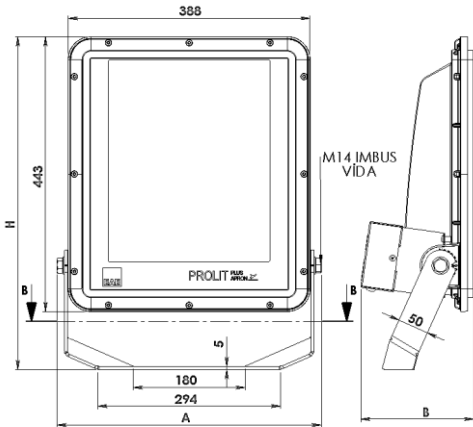

Zorunlu Monta deliği (185 mm)

Mandatory Mounting Hole (185 mm)



Zorunlu Monta deliği (600 mm)

Mandatory Mounting Hole (600 mm)



AYDINLATMA

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.



This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.



Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock



Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TÜRKİYE Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light

APRON MONTAJ KILAVUZU

APRON INSTALLATION GUIDE

Tüketim Gücü / Power (W)	Optik Açılar / Beam angle (FWHM)	Çalışma Ortam Sıcaklığı / Ta (C°)	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçü / Dimension (mm) AxBxH
293 296 NG	AS°	- 30 / + 55 -30 / + 50	12,5	424X182X537
586 (X2)	AS°	- 30 / + 55	28	824x182x542

01

KAUCUK



H05RN-F
H07RN-F

3 x 1 mm²

3 x 1,5 mm²

FOR DALI

2x1,5 mm²
2x1 mm²

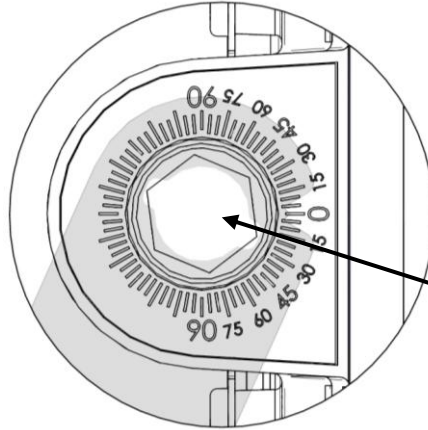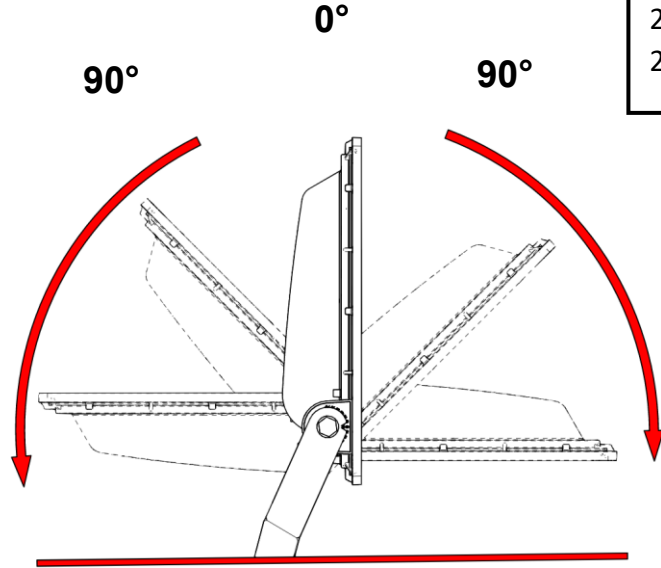

114 Nm





Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light

TOPRAKLAMA SOKETİ DETAYI / DETAILS OF THE EARTH CONNECTION

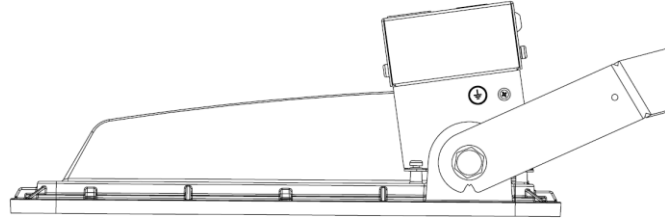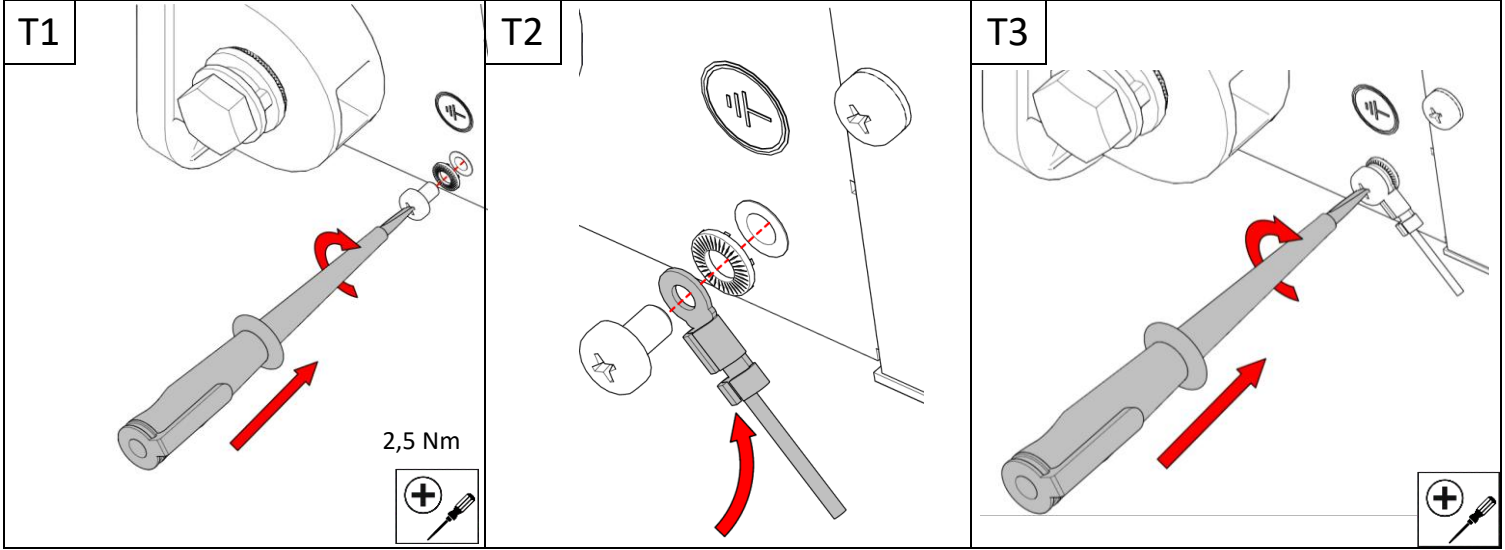

Max. Montaj yüksekliği 60m /
Max. Mounting height 60m

Zemin / Floor

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basakşehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light